

# 瀬谷公会堂 照明基本吊込図

各 20A ミニC 3kwまで

※専属照明が立会えない為、アタリまでを含めての現状復帰をお願いしております。(アタリ表有ります)

[照明用分電盤]  
 主幹：200AT  
 1φ3W 105/210V  
 50Hz40kVA  
 ・60A 直回路 4口  
 (60Aコードはありません)  
 ・DMX回線 IN×1/OUT×1  
 ・カムロック /R, N, T, E

UH: 40, 72, 58, 22

← ホリゾン幕


東西幕

東西幕


2SUS 10回路  
 直30A×2  
 DMX回線×2

1SUS 10回路  
 直30A×2  
 DMX回線×2

Bo 4色(6インチ)  
 (切替x4回路)

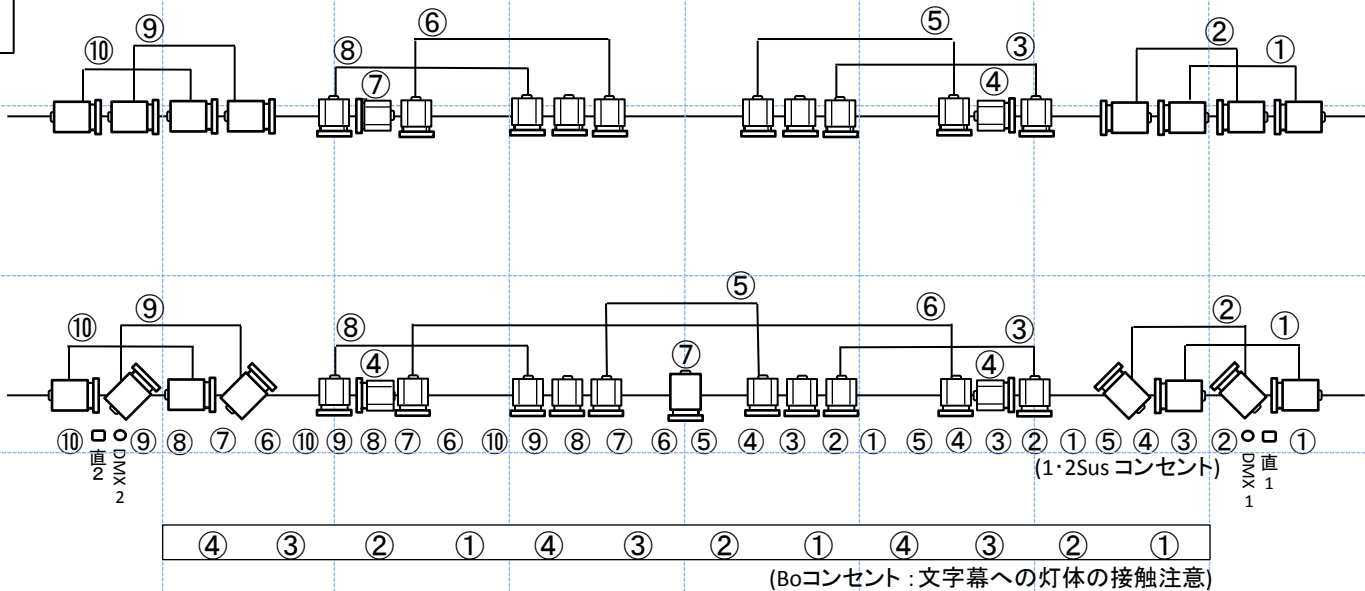


FR(上下) 3回路  
 直30AX1  
 DMX回線x1



⑪⑥⑤② 6間ベタ

⑫⑩⑦③① 8間反響板

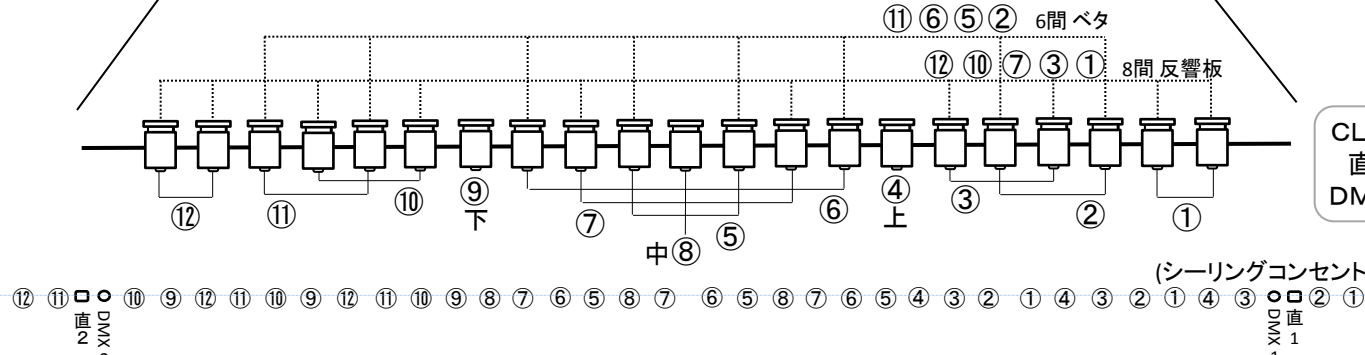

CL 12回路  
 直30Ax2  
 DMX回線x2

(6台3色各2台)  
 1.5.12  
 2.6.11  
 3.7.10  
 (単独)  
 下9.中8.上4

TEL 045-367-5770  
 FAX 045-367-5771

H30 6月現在