

瀬谷公会堂 講堂照明 基本吊込図


※専属照明が立会えない為、アタリまでを含めての現状復帰をお願いしております。(アタリ表有ります)

各 20A ミニC 3kwまで

搬入口

[照明用分電盤]舞台下手
 主幹：200AT
 1φ3W 105/210V
 50Hz40kVA
 ・60A 直回路 4口
 (60Aコードはありません)
 ・DMX回線 IN×1/OUT×1
 ・カムロック /R, N, T, E

UH: 40, 72, 59, 22
 (#71・#63の用意があります)

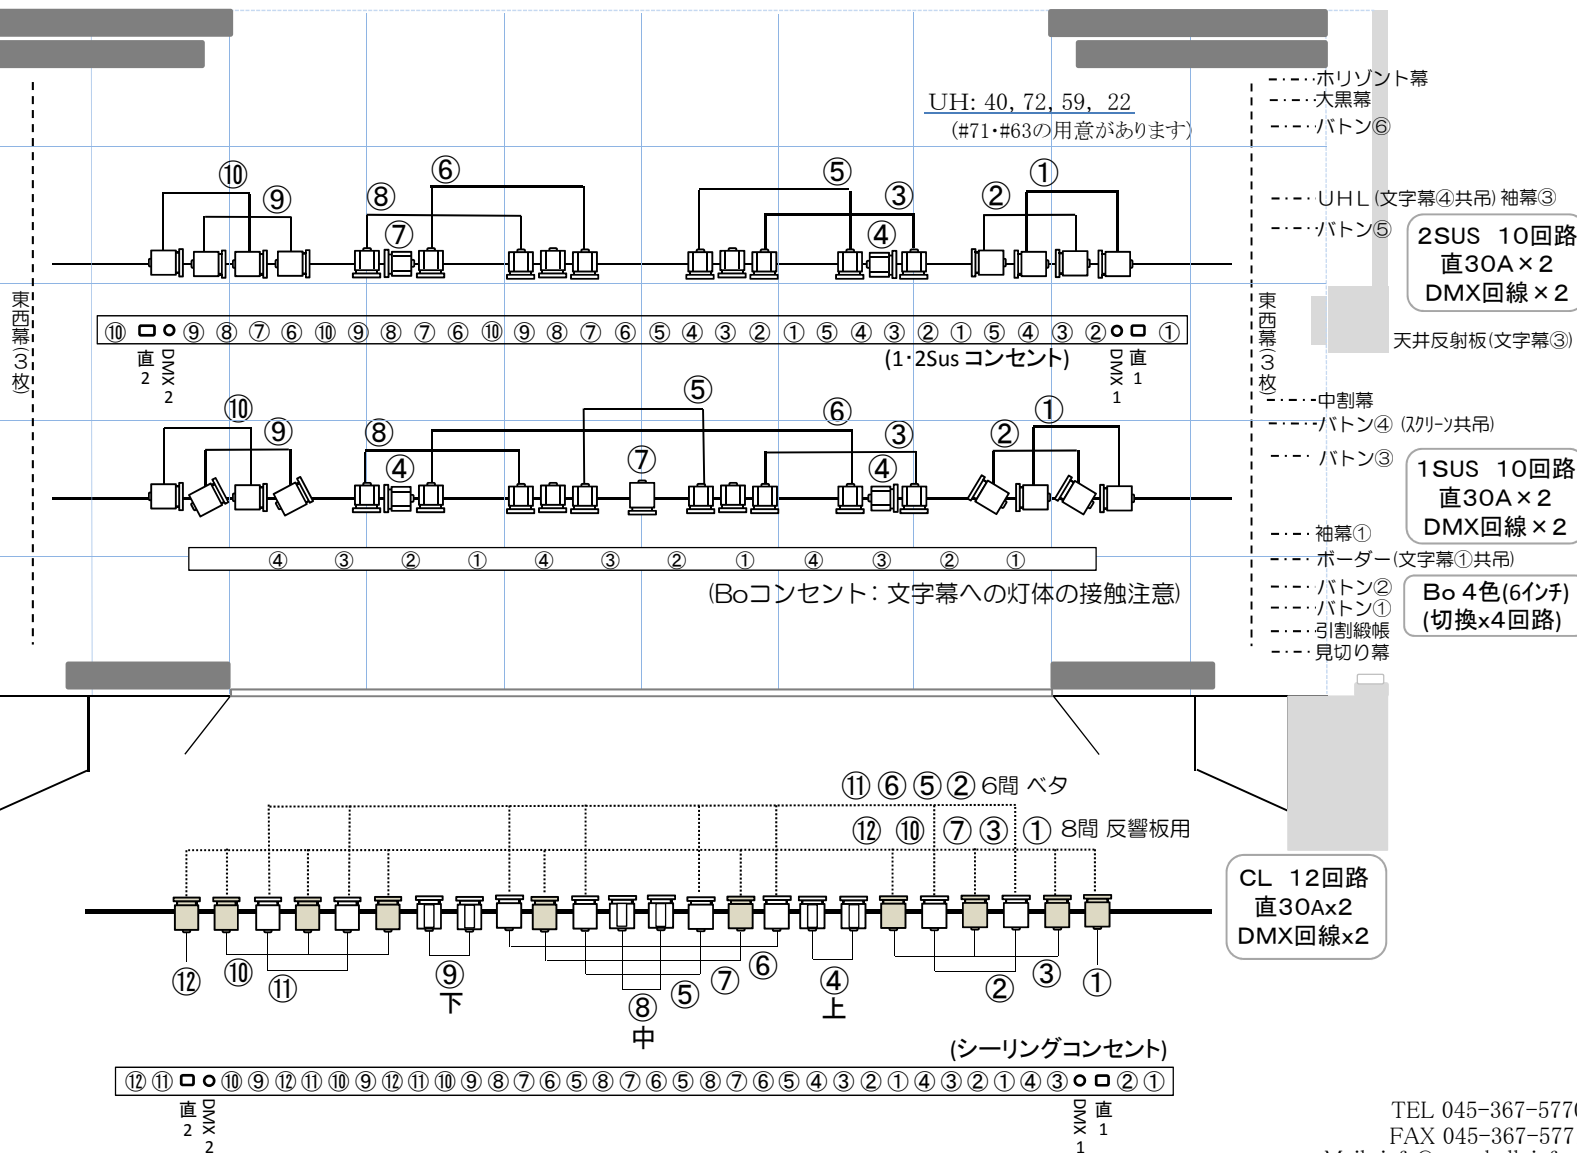

--- ホリゾン幕
 --- 大黒幕
 --- バトン⑥
 --- UHL (文字幕④共吊) 袖幕③
 --- バトン⑤
2SUS 10回路
 直30A×2
 DMX回線×2
 天井反射板(文字幕③)

--- 中割幕
 --- バトン④ (スクリーン共吊)
 --- バトン③
1SUS 10回路
 直30A×2
 DMX回線×2
 --- 袖幕①
 --- ボーダー(文字幕①共吊)
 --- バトン②
 --- バトン①
 --- 引割織帳
 --- 見切り幕
Bo 4色(6インチ)
 (切換×4回路)

FR(上下) 3回路
 直30A×1
 DMX回線×1
 ①上段
 6間ベタ
 ②中段
 客席前
 ③下段
 看板

CL 12回路
 直30A×2
 DMX回線×2