

瀬谷公会堂 講堂照明 基本吊込図


※専属照明が立会えないため、当たりまでを含めての現状復帰をお願いいたします。
 ※高所作業される場合はヘルメットとフルハーネスの着用をお願いいたします。

吊物調光回路 各30A ミニC型
 (フロントのみ40A)

搬入口

[照明用分電盤] 舞台下手
 主幹: 200AT
 1φ3W 105/210V
 50Hz40kVA
 ・60A 直回路 4口
 (60Aコードはありません)
 ・DMX回線 IN×1/OUT×1
 ・カムロック /R, N, T, E

UH: 40, 72, 59, 22,
 (#71・#63の用意があります)

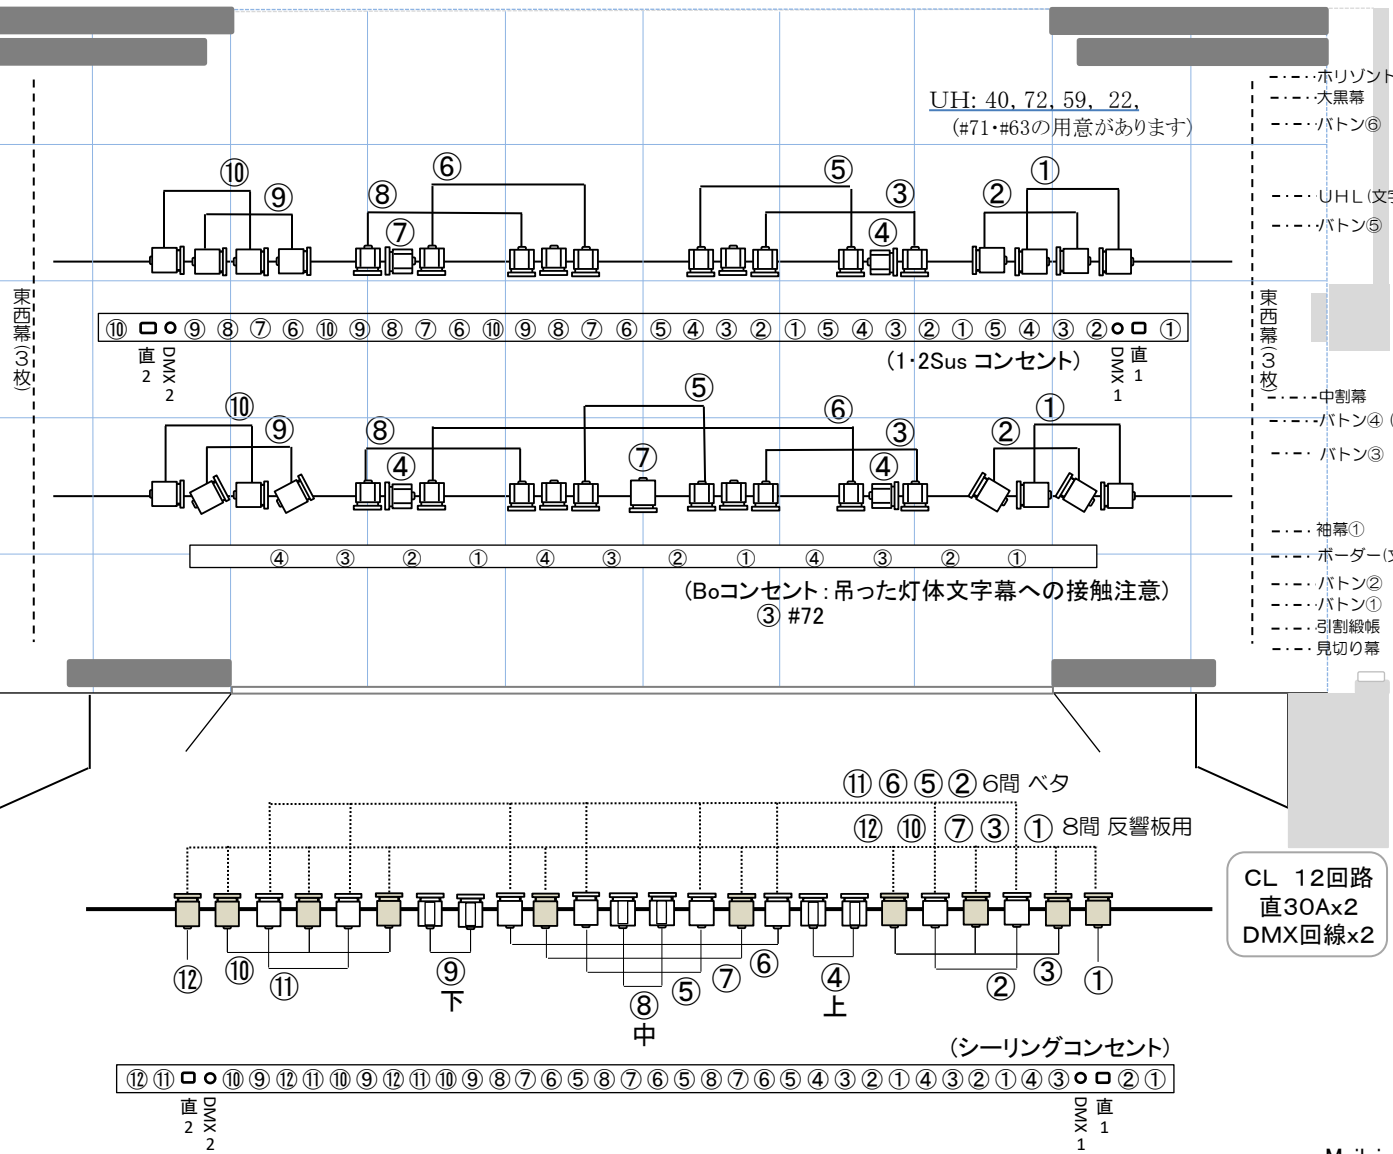

2SUS 10回路
 直30A×2
 DMX回線×2

1SUS 10回路
 直30A×2
 DMX回線×2

Bo 4色(6インチ)
 (切換x4回路)

FR(上下) 3回路(各40A)
 直30AX1
 DMX回線X1

CL 12回路
 直30Ax2
 DMX回線x2

